Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Copyright reserved

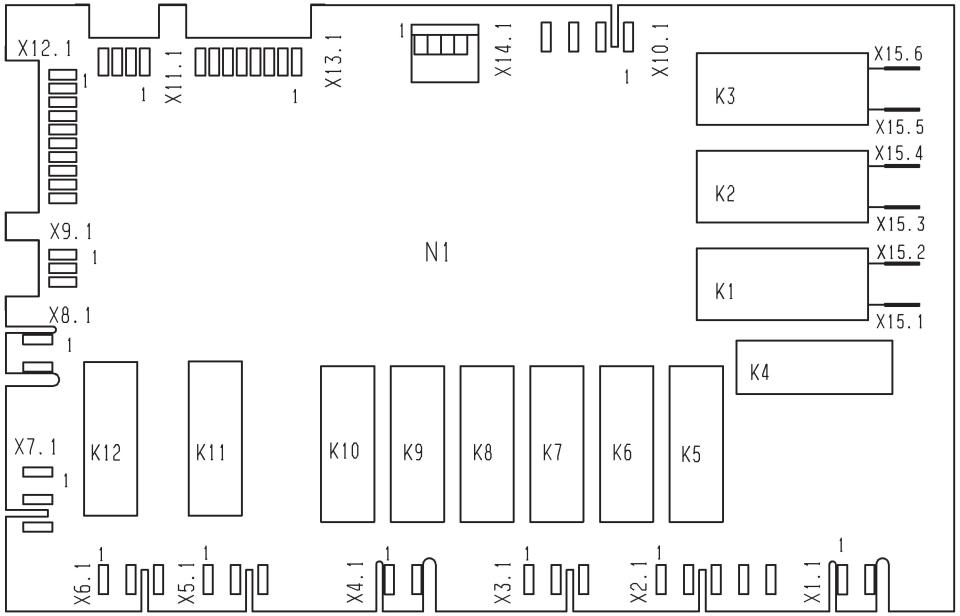

Kennz.	Bennenung	Pos. Elektr.	Str.Pfad
A1	Bedienungsfeld	X12	10-15
B1	Niveauschalter	X11.1;X11.2	21
B1/2	Niveauschalter- Überlauf	X11.3;X11.4	19
E1/2	Elektrode- Leitwert	X14	24
F1	Temperaturwächter (155°C)		46-50
M2/1	Motor- Gebläse- Kühlung	X4.1	17
M7	Motor- Zulaufpumpe	X10.3;X10.4	31
M8	Motor- Ablaufpumpe	X4.2	19
N1	Elektronik		8-38
R25	Heizung- Dampferzeuger	X15.6/4/2	42-46
R30	Temperaturfühler PT1000	X14.3;X14.4	27
S2	Schalter EIN-AUS		46-51
S4	Schalter- Tür	X9.1;X9.3	6
T1	Transformator 230V - 18V 50/60Hz	X2.1; X10	32
X3/1	Klemmleiste- Zuleitung		1
Y21	Ventil- Ablaufkühlung	X3.2	24
Y25	Ventil- Heizung (Dampferzeuger)	X3.3	25
1Y26	Ventil- Ablauf- Dampferzeuger	X6	10
2Y26	Ventil- Ablauf- Garraum	X5	14
Y40	Ventil- Zulaufschlauch	X1	35-36
Y59	Ventil- Kühlen	X3.1	21
Z2	Funkentstör- Kondensator		5-7
Z4	Funkentstör- RC Glied		15,20.24

c1

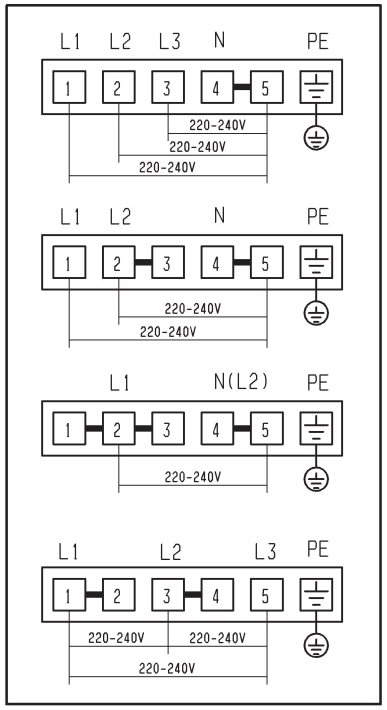

X3/1

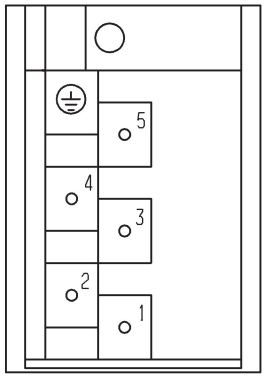

	P/ W		
	220V	230V	240V
1R25+2R25	1830	2000	2180
3R25	1370	1500	1630
4R25	1370	1500	1630

M.-Nr. Endz.	Änd.-Stand	Folge	Koord.	Änderung	Änd.-Nummer	Datum	Name
0	05	e1		DG 4164 ergänzt.		17.09.2007	EWERS
0	04	d1		B1/2 in Öffnerkontakt geändert. (Blatt1)	7B032	06.02.2007	EWERS
0	03	c1		Benennung 1Y26, 2Y26 getauscht. (Blatt2)	6B311	31.07.2006	EWERS
0	02	b1		Benennung korrigiert. Stand A0		10.02.2006	EWERS
0	01	a1		Verdrahtung R25 geändert. Stand A0		08.02.2006	Ewers

CAD	Schaltplan	DG 4064; DG 4164 220-240V		
	Datum	Name	Blatt 2 von 2 Bl.	Kennzeichen
Bearb.	16.09.2005	EWERS	Änd.-Nr.	Mat.-Nr. 06746720
Gepr.	17.09.2007	KUHN		Änd.-St. 005
Norm.				Format DIN A3

Miele
I/BD
Konstruktion